


型號：3000 L

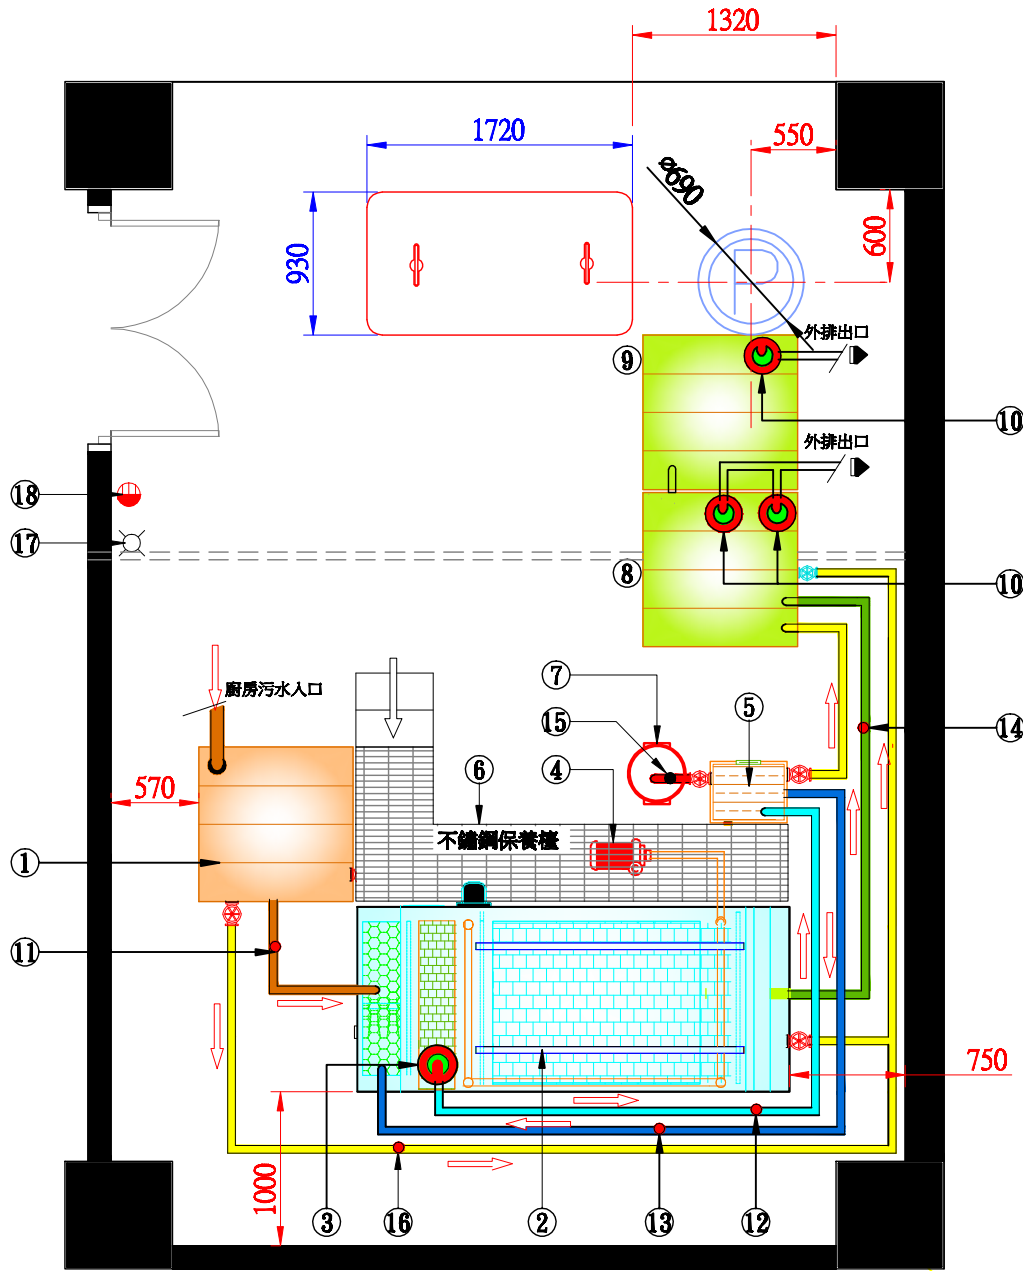


- | | |
|----|---|
| 1 | 油水緩衝調節槽 (機體1000x1000 x1000 /下層架1000x1000x700) |
| 2 | 自動油脂截留器 (機體2800x1200 x1060 /下層架2800x1200x500) |
| 3 | 油脂抽取機 |
| 4 | 曝氣機 |
| 5 | 二次油水分離槽 (機體500x400x700 /下層架500x400x1400) |
| 6 | 不銹鋼保養櫃 (2800 x 1000 x 500) |
| 7 | 污油脂收集塑膠桶 |
| 8 | 處理後外排水收集槽(1200 x 1000 x 1000) |
| 9 | 預備處理後外排水收集槽(1000 x 1000 x 1000) |
| 10 | 3HP外排抽送泵 x 3 |
| 11 | 污油水輸送管 |
| 12 | 一次分離後油水輸送管 |
| 13 | 二次分離後溢流輸送管 |
| 14 | 處理後溢流管 |
| 15 | 污油排放管 |
| 16 | 總排放管 |
| 17 | ∅3/4" 冷水管, F.L.+1200mm. (附球形閥) |
| 18 | ⊕-電源 220V. 單相. 50A F.L. + 2000mm (附漏電斷路器) |
| 19 | |
| 20 | |

永春興業有限公司

圖名 渴望會館
工程名稱

型號	3000 L	比例	1:50
機器尺寸	2800 x 1200 x 1060	單位	mm
型號		日期	2012 / 11 / 20
機器尺寸			

3000 L

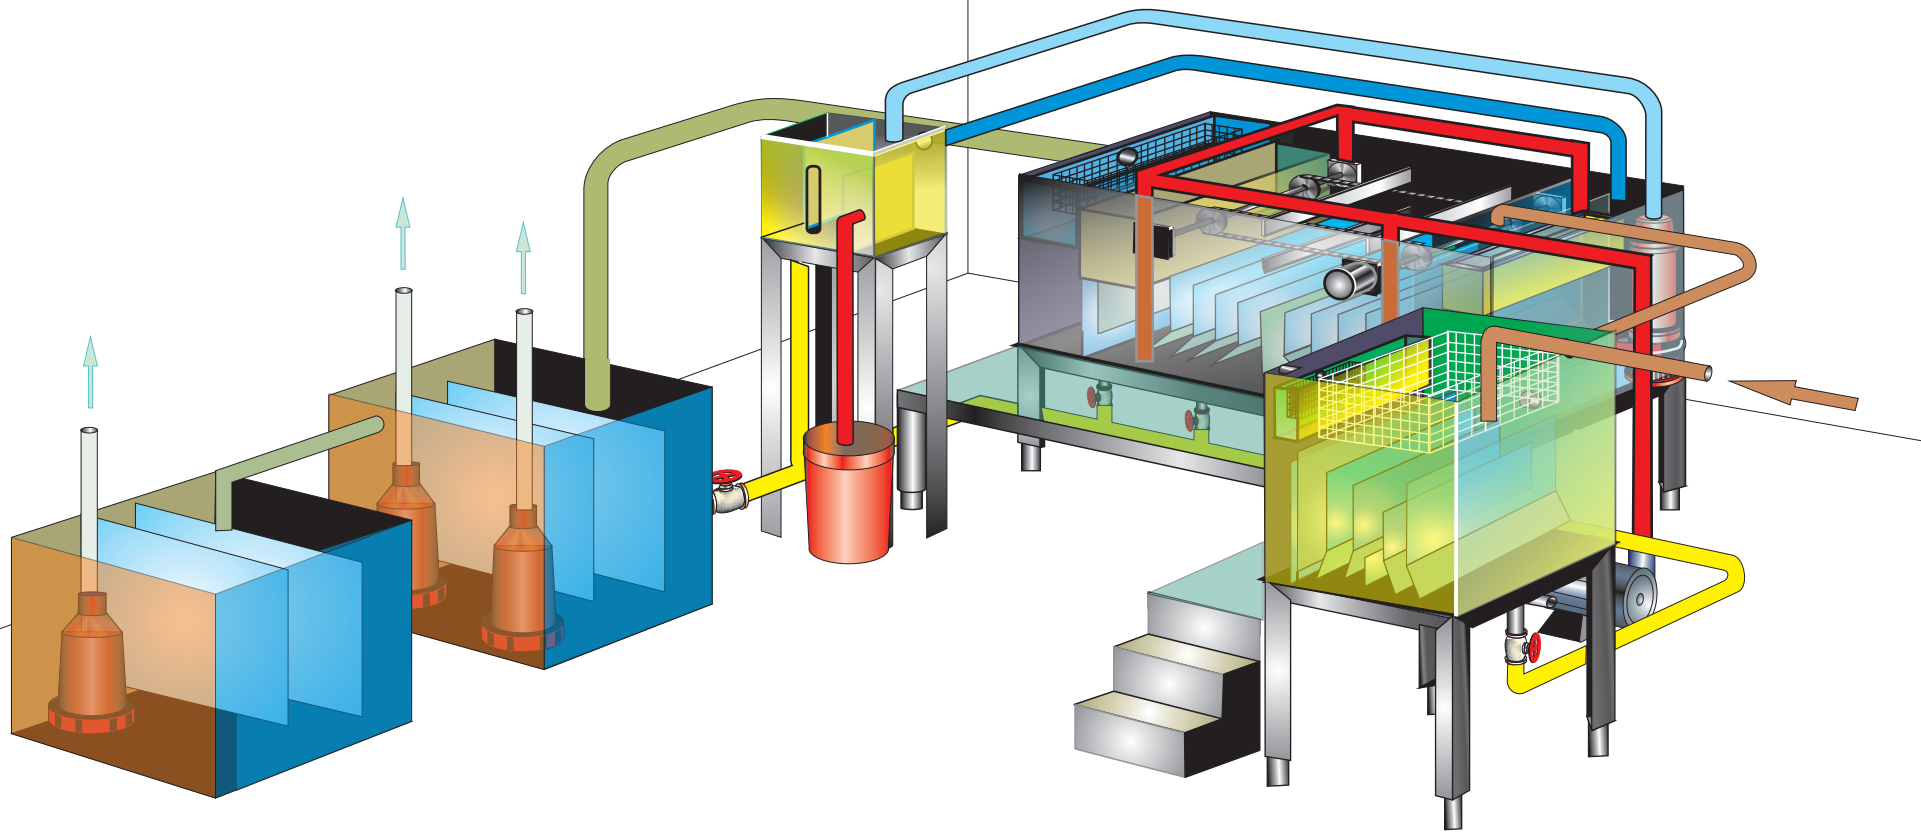

永春興業有限公司	圖名	渴望會館	型號	3000 L	比例	
	工程名稱		機器尺寸	2800x1200x1060	單位	
				備註		日期